


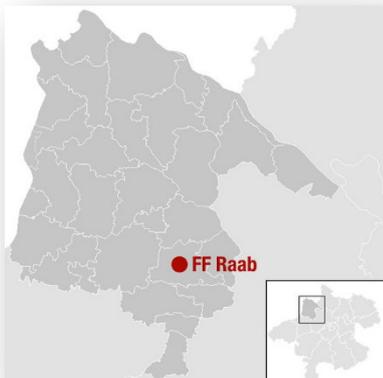

In den laufenden Überlegungen und Planungen zur Blackout-Vorsorge stellt gerade bei den Einsatzkräften die Verfügbarkeit der Treibstoffversorgung eine Herausforderung dar. In der Regel sind öffentliche Tankstellen nicht notstromversorgt, wodurch bei einem längeren Stromausfall auch bei der Feuerwehr ein Versorgungsengpass auftreten wird. Die Tankanlagen besitzen ein Fassungsvermögen von 450 Litern.

TAKTISCHE INFOS:

Stationierungsfeuerwehr : Raab

Anzahl : 1 Stück

Anfahrt : KDO Raab

Besatzung : 1:2

KONTAKTDATEN:

Feuerwehr : Raab

Name : Robert Antoniuk, HBI

Mobil : 0676 / 847 762 310

Mail : 10214@sd.ooelfv.at

| | |
|--------------------|---|
| Type: | Quadro DV 450 |
| Anschluss: | 12 / 24 Volt |
| Förderleistung: | 30 / 50 lt. min. |
| Abmessung (LxBxH): | 800 x 1200 x 942 mm |
| Gewicht: | 238 kg |
| Ausrüstung: | Motorpumpe R50 12/24 (DC), 6 Mtr. Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, Automatik-Zapfventil, Zählwerk PZ300 |

